


NOTE: POUR LES JOINTS D'EXPANSIONS VERTICAUX, LE RENFORT ÉLASTOMÈRE DEVRA ÊTRE FIXÉ MÉCANIQUEMENT À L'AIDE DE BARRES DE FIXATIONS, POSÉES PARALLÈLEMENT DES DEUX CÔTÉS DU JOINT D'EXPANSION.

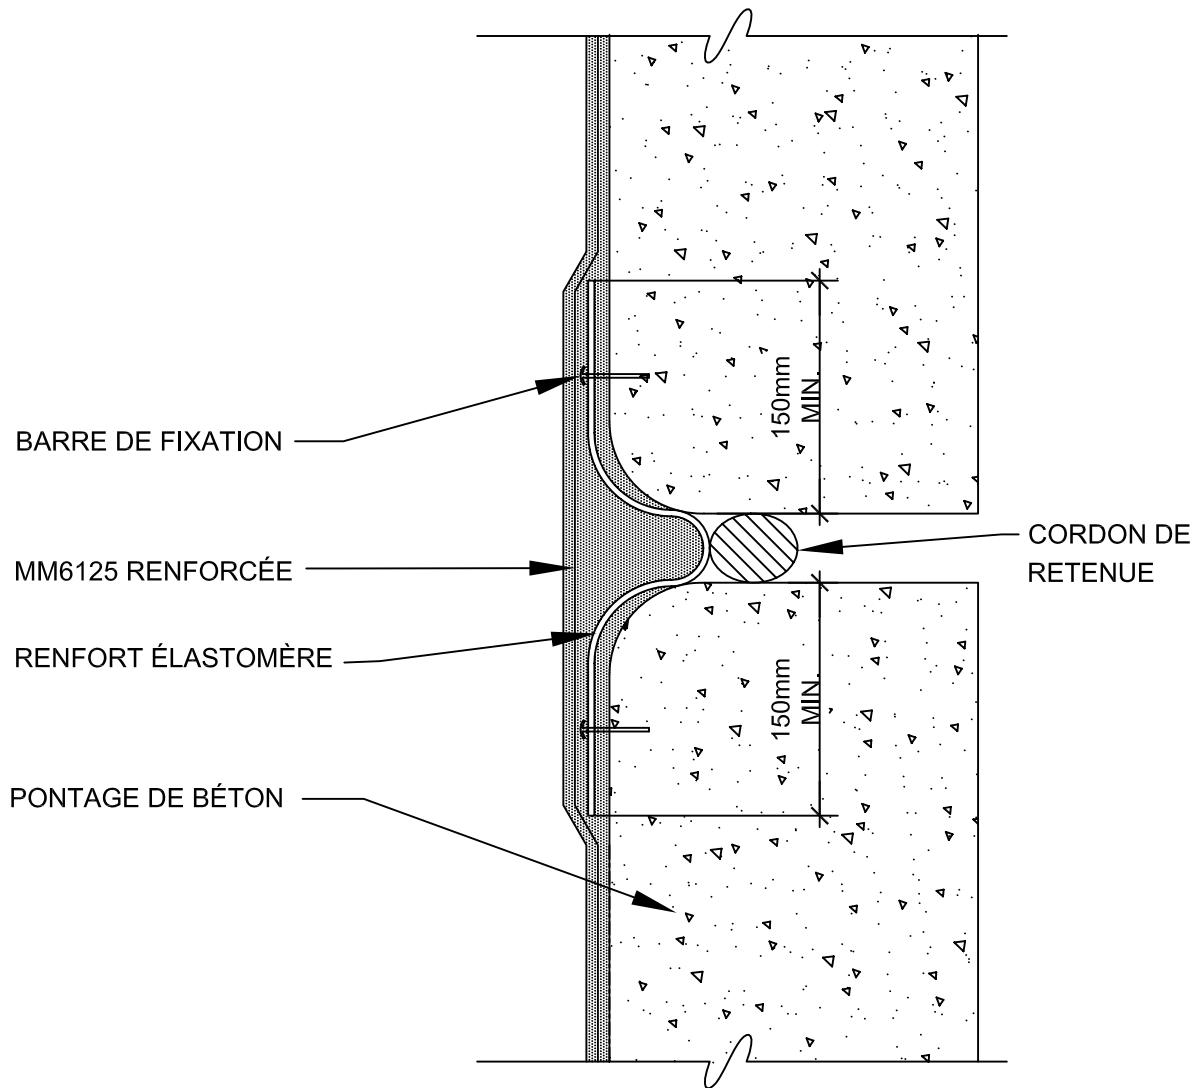

MEMBRANE
MONOLITHIQUE

6125

SYSTÈME DE TOITURE

JOINT D'EXPANSION VERTICAL
ENTRE 12,5 mm ET 50 mm
AVEC MOINS DE 50% DE MOUVEMENT

LES MEMBRANES HYDROTECH CORP.

AUCUNE ÉCHELLE

RC-6G